


Anlage zu Ziffer 11 der TAB 2007

Vorübergehend angeschlossenen Anlagen

Anschlussschrank für vorübergehend angeschlossenen Anlagen

Der NB errichtet einen betriebsbereiten Anschlussschrank gemäß DIN 43 868-1 mit SWMI-Schließung inklusive einer fest montierten Messeinrichtung am festgelegten Speisepunkt. An diesen Anschlussschrank schließt der Anschlussnehmer oder dessen Beauftragter seinen Verteilerschrank direkt an (siehe Abbildung 11.1).

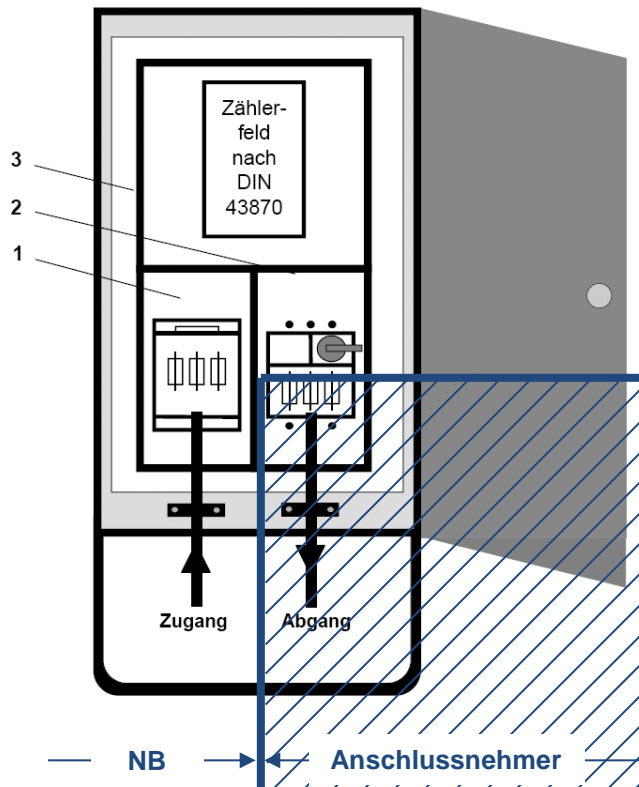

- 1 Anschlussicherung: Sicherungslasttrennschalter NH 00
- 2 Hauptsicherung: Lasttrennschalter NH 00
- 3 innere Abdeckung: Gehäuse schutzisoliert und plombierbar

Abbildung 11.1: Beispiel für einen Anschlussschrank mit Direktmessung