


# Hochlastzeitfenster Umspannung Höchst- zu Hochspannung 2017

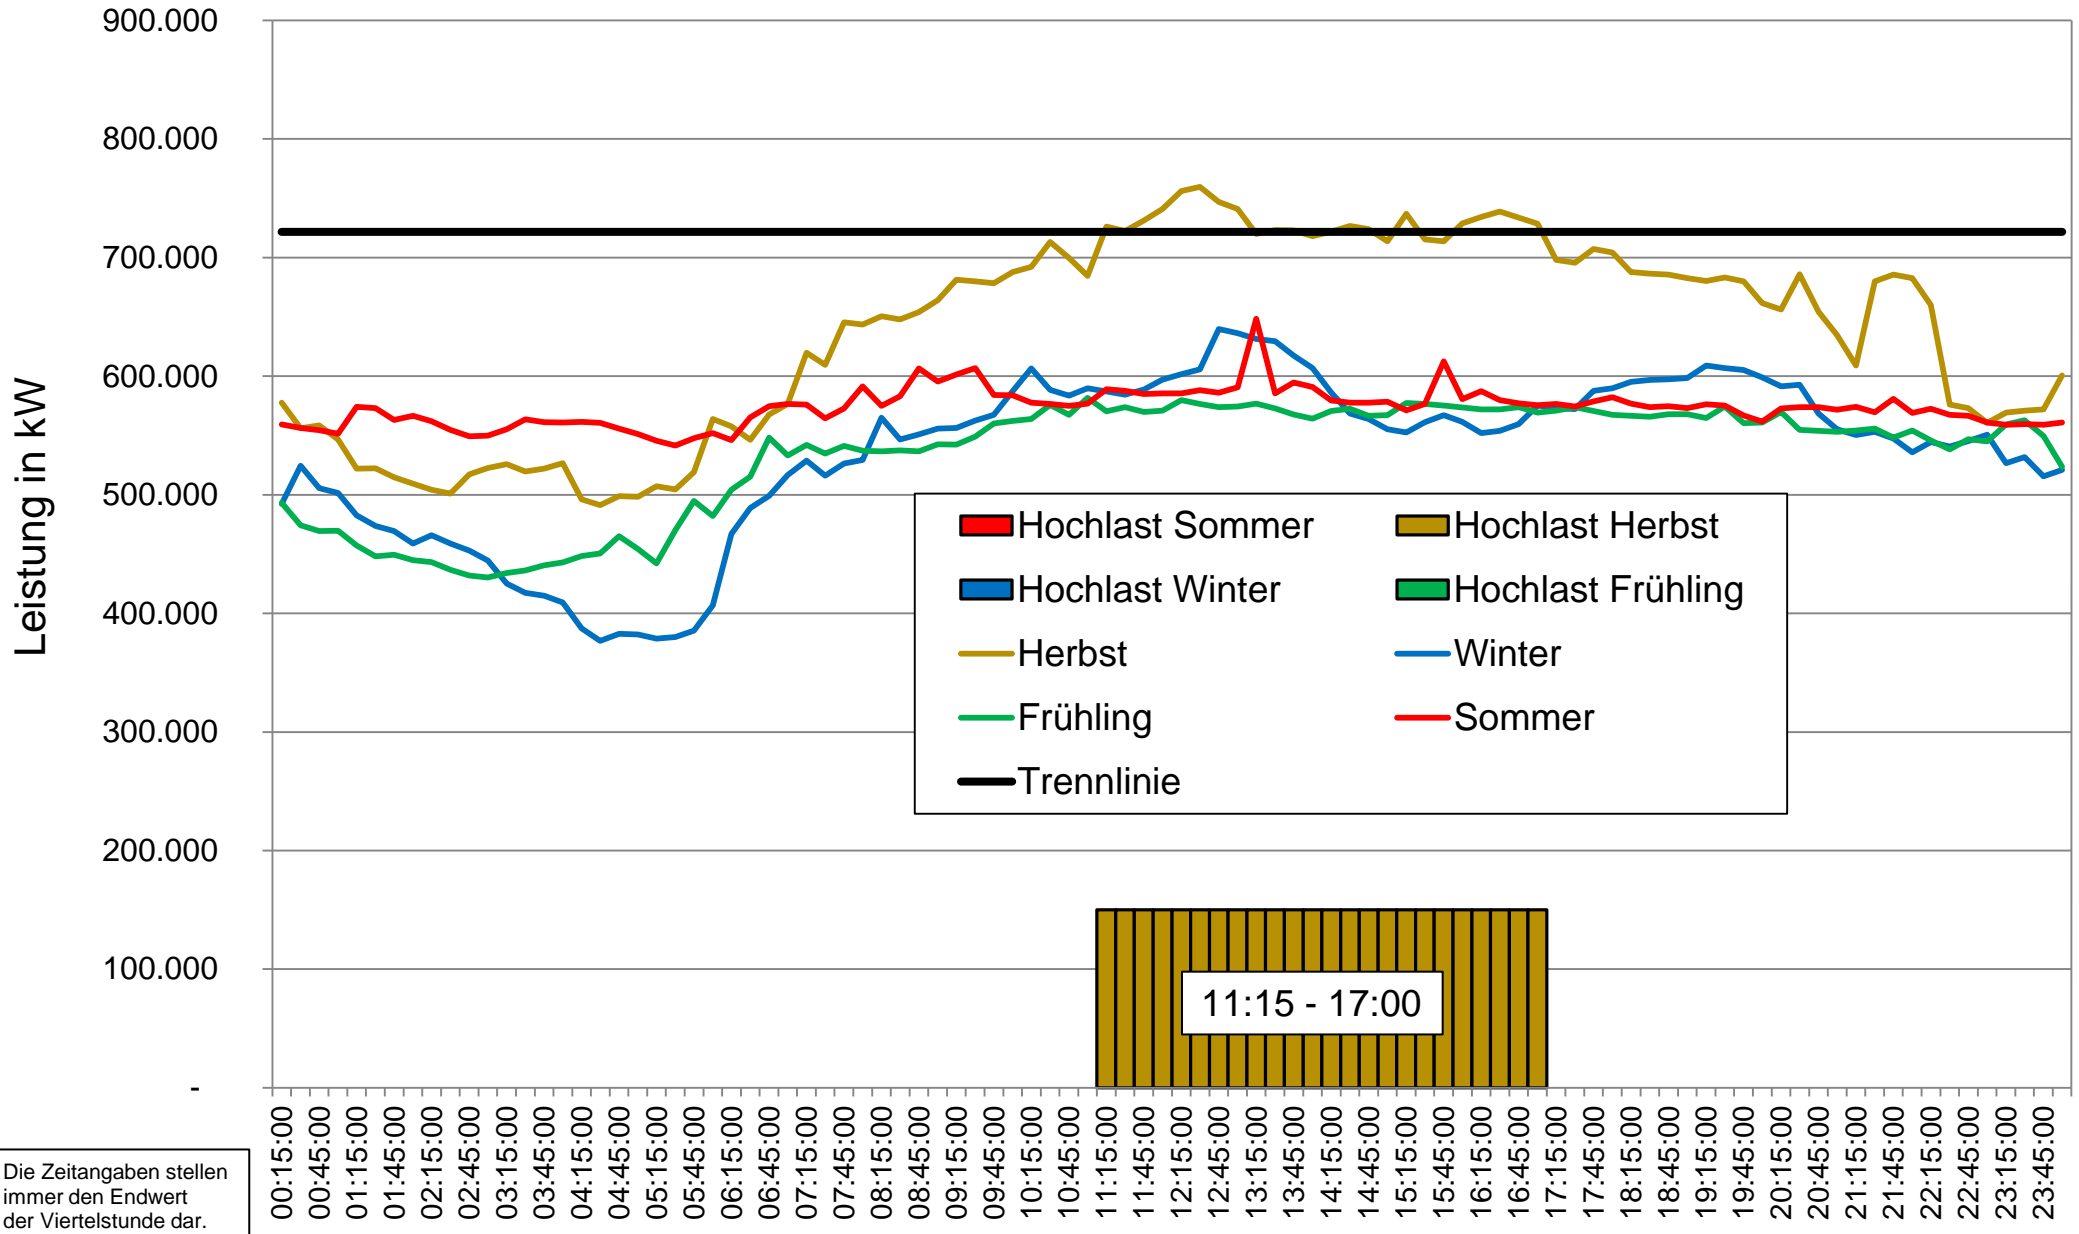

Die Zeitangaben stellen immer den Endwert der Viertelstunde dar.