


Hochlastzeitfenster Umspannung Hoch- zu Mittelspannung 2017

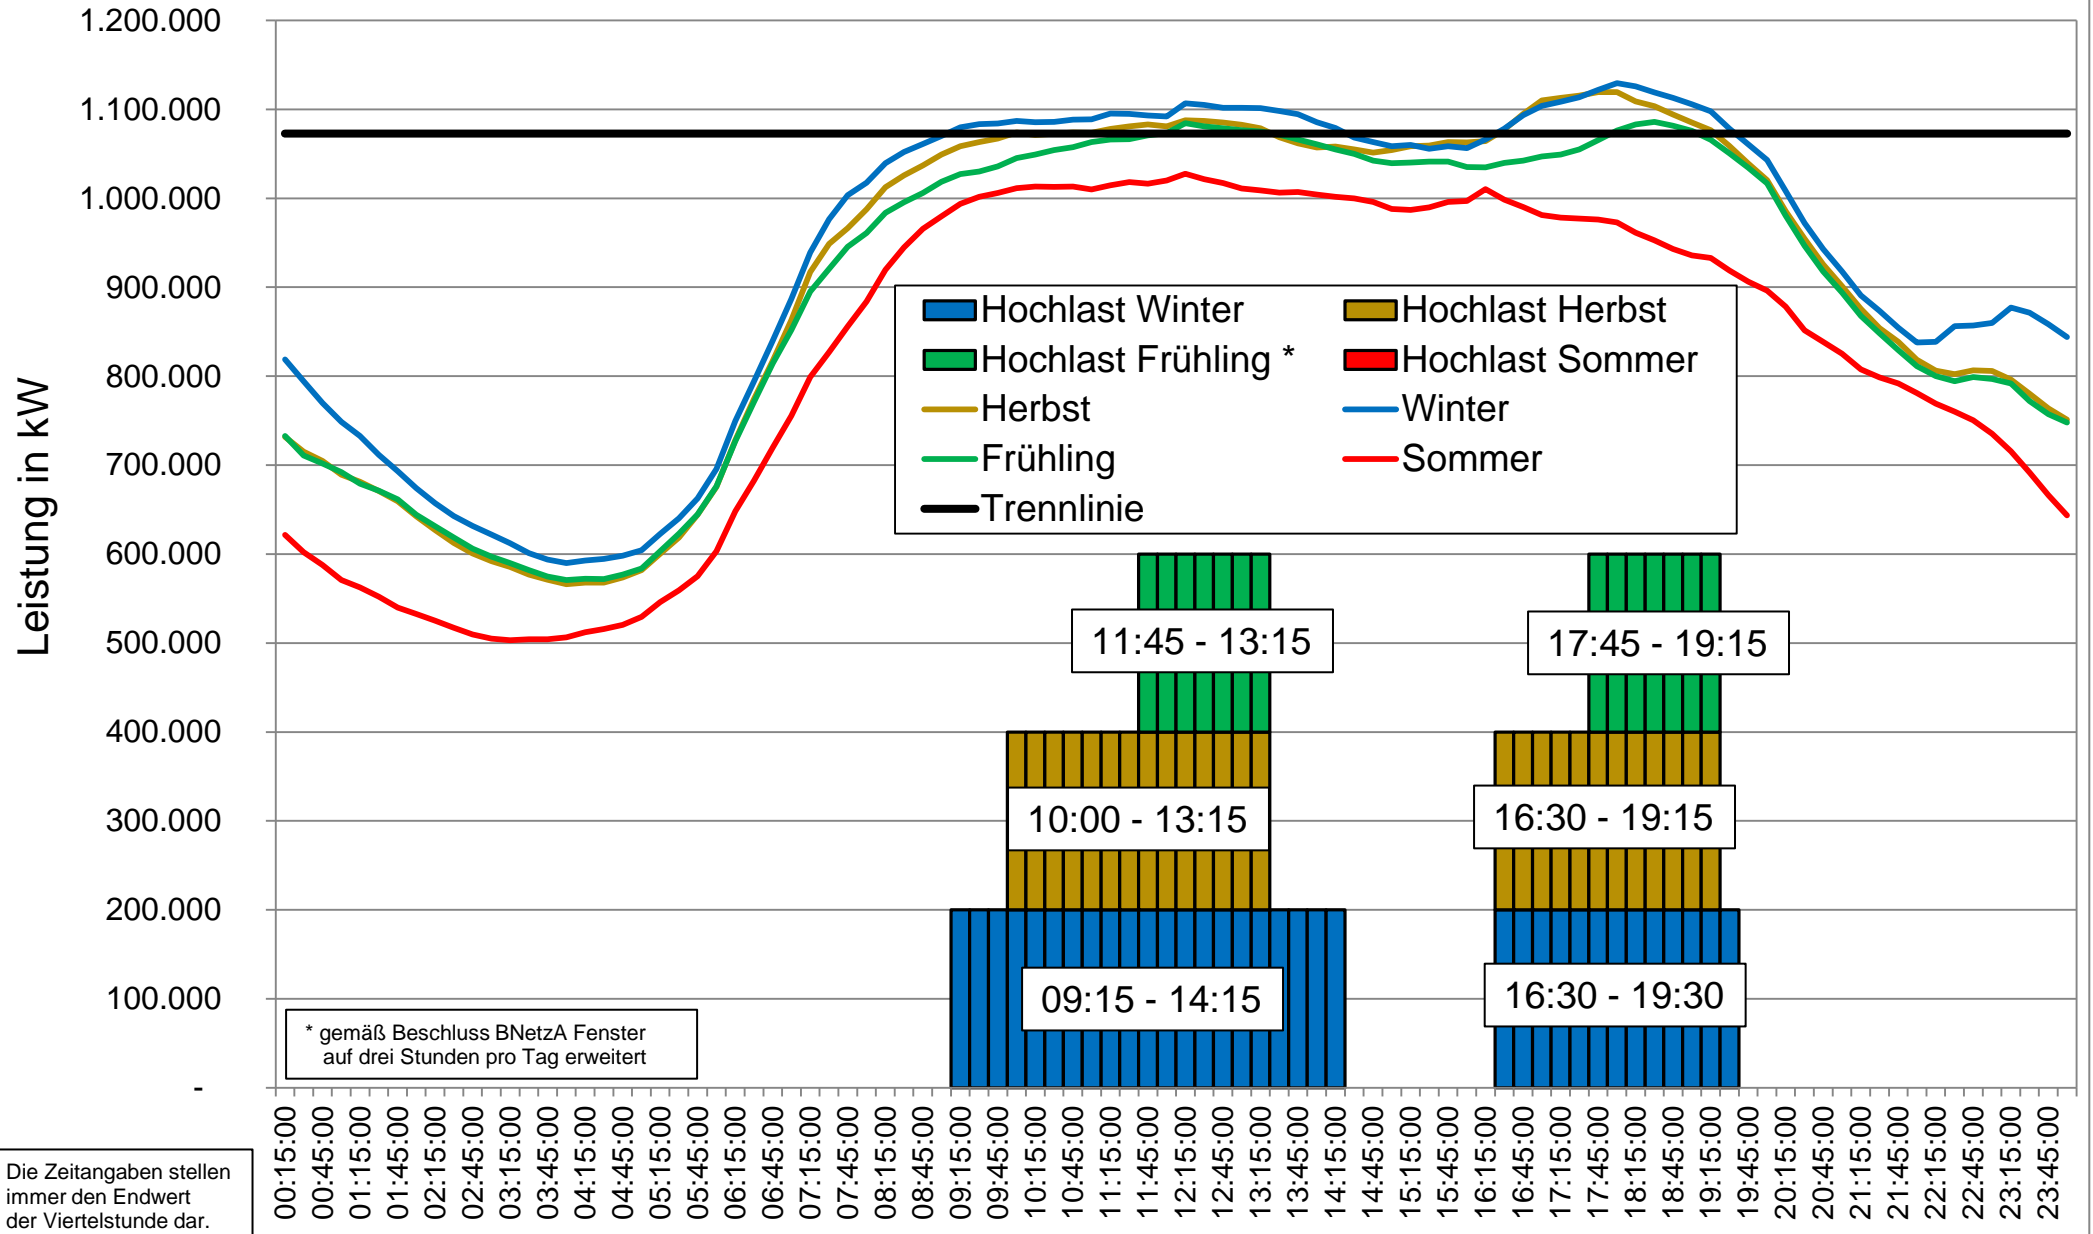

Die Zeitangaben stellen immer den Endwert der Viertelstunde dar.

* gemäß Beschluss BNetzA Fenster auf drei Stunden pro Tag erweitert