


Hochlastzeitfenster Mittelspannung 2025

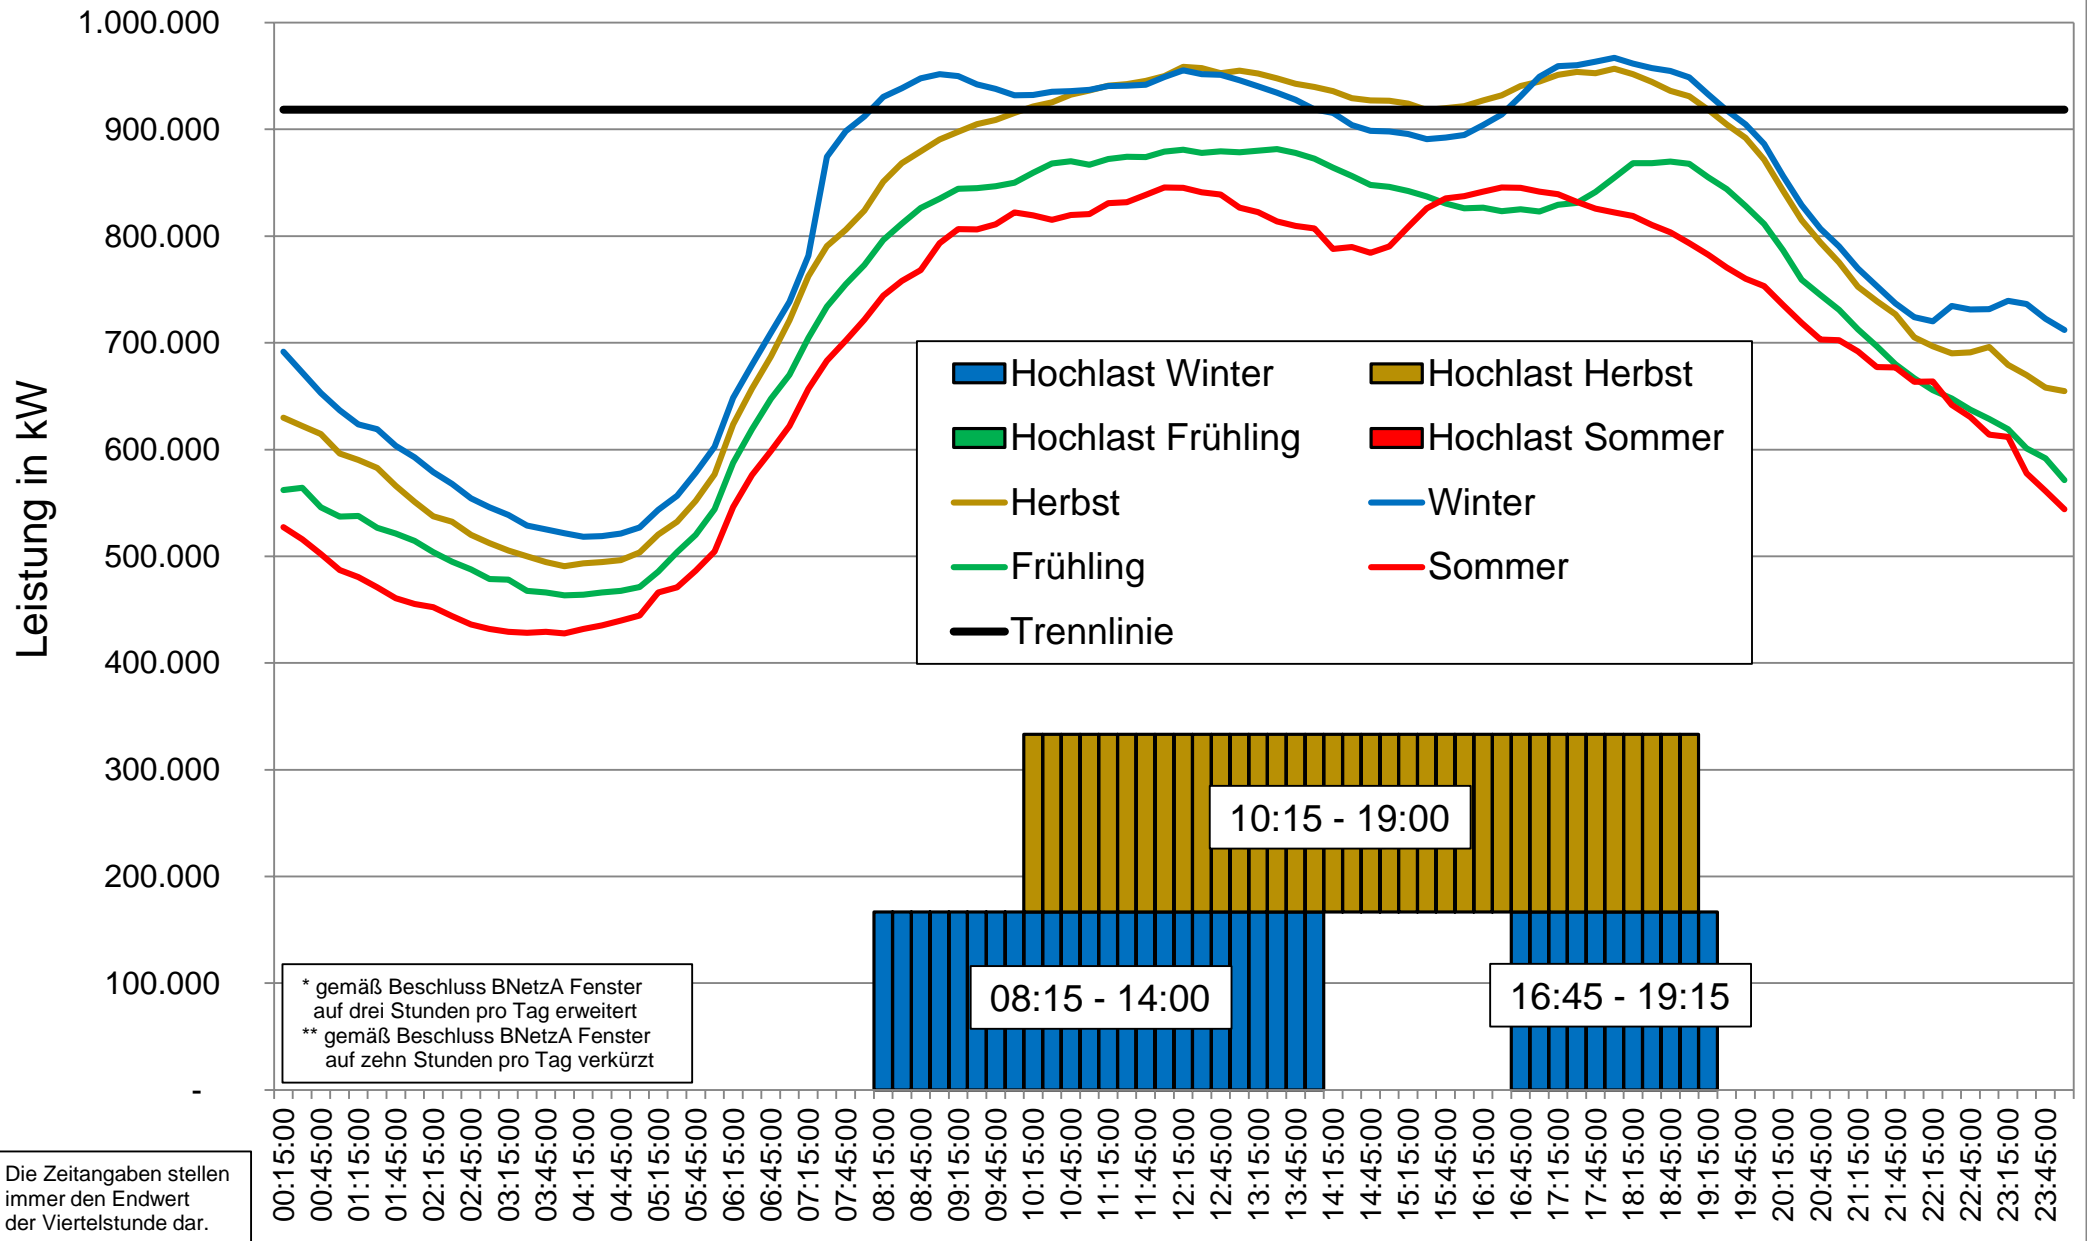

Die Zeitangaben stellen immer den Endwert der Viertelstunde dar.