


# Hochlastzeitfenster Umspannung Hoch- zu Mittelspannung 2023

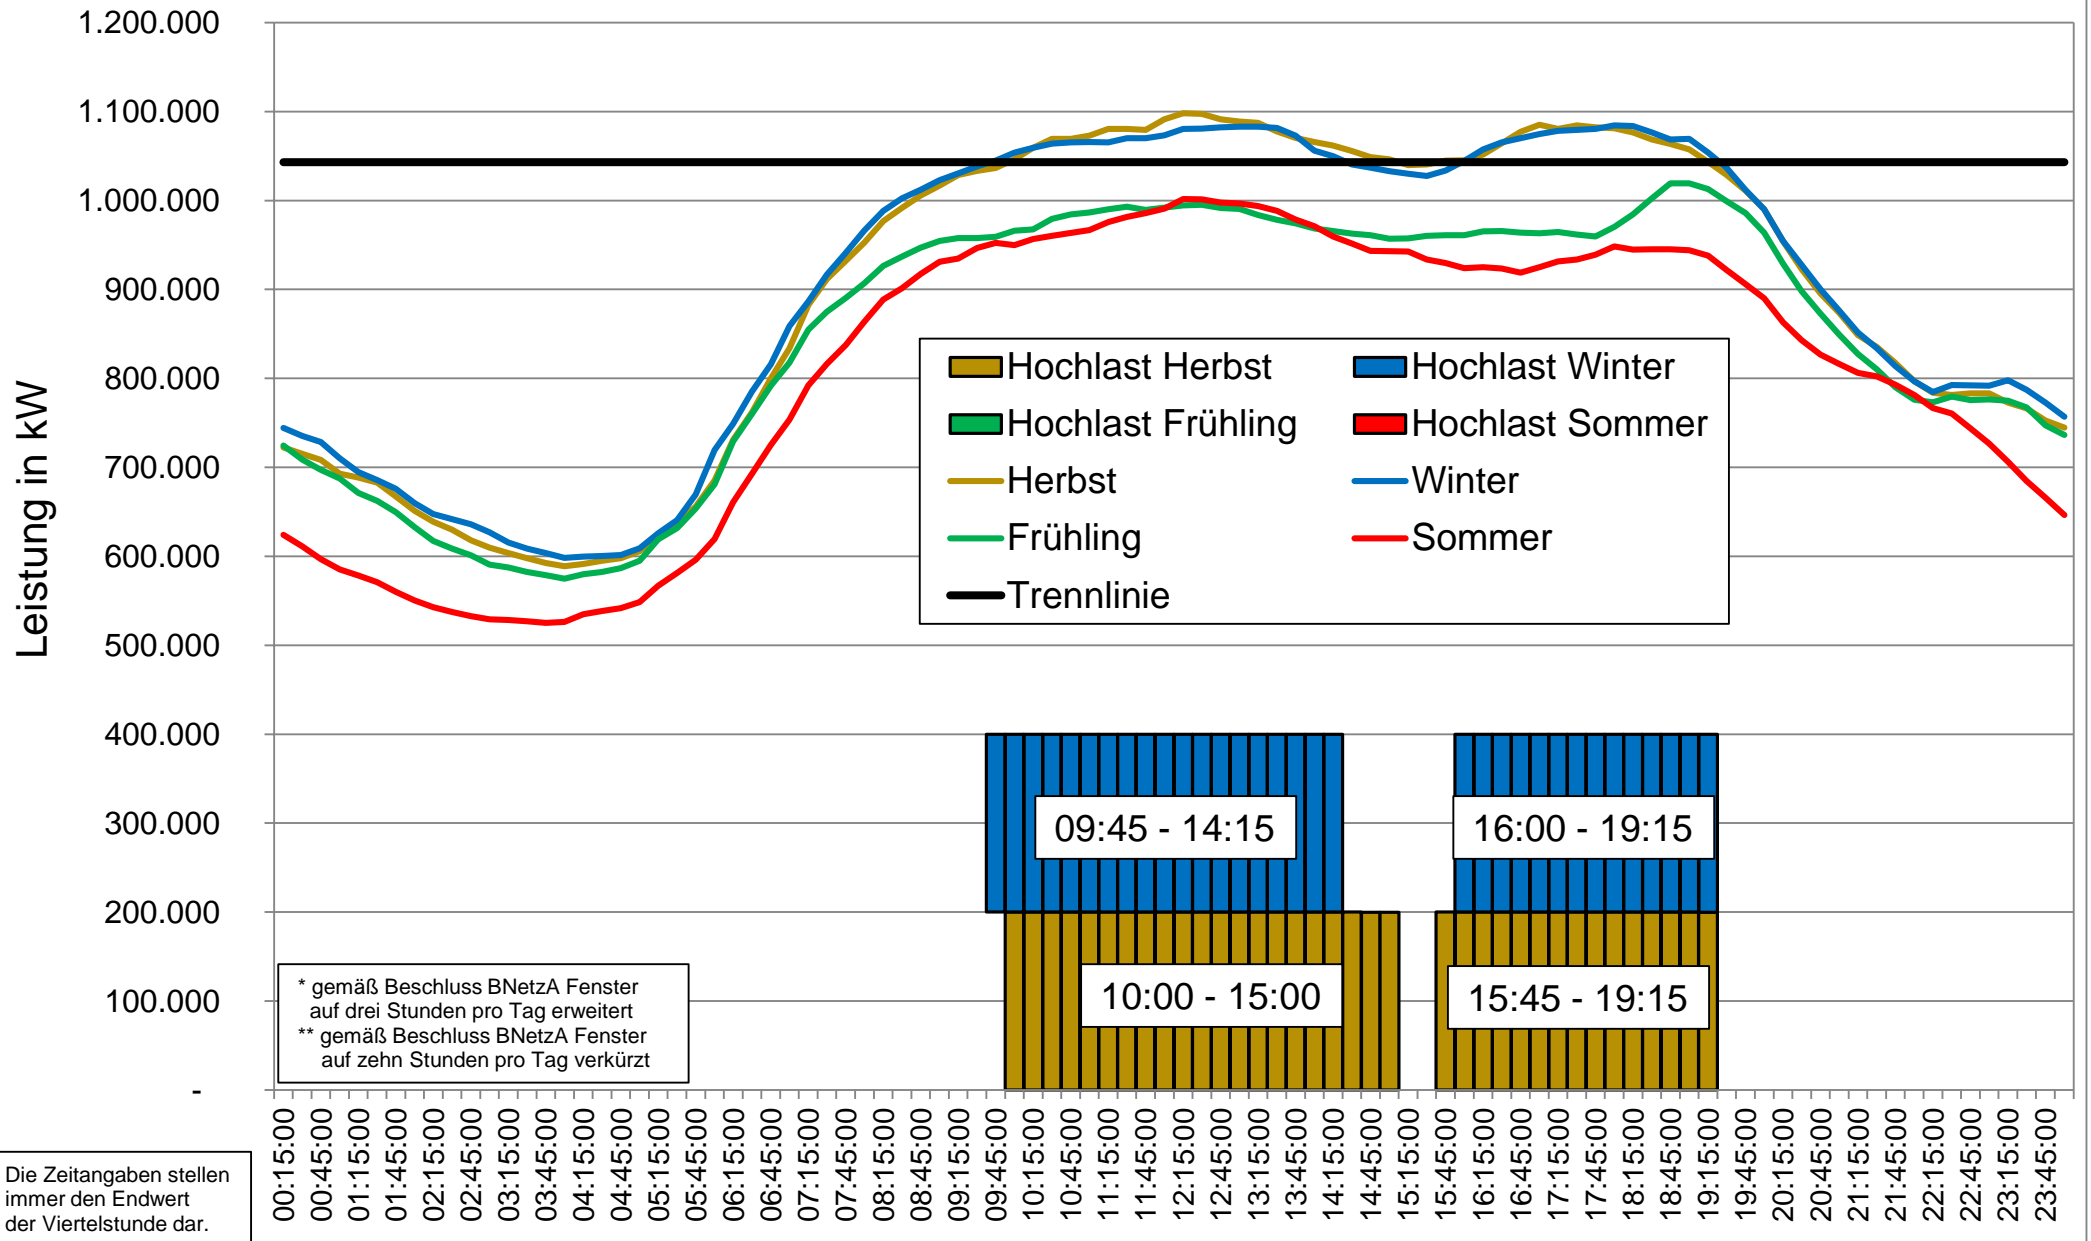

Die Zeitangaben stellen immer den Endwert der Viertelstunde dar.

\* gemäß Beschluss BNetzA Fenster auf drei Stunden pro Tag erweitert  
 \*\* gemäß Beschluss BNetzA Fenster auf zehn Stunden pro Tag verkürzt